BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İdarenin Adı : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Doğrudan Temin Numarası : 26DT2386002
Malın/Hizmetin Adı : Ofis Yedek Parça ve Asma Kilit Alımı

	A			B	
Sıra No	Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek)	Tutarı (Para birimi belirtilerek)
1	Koltuk Amortisörü (100'lük)	Adet	100		
2	Çift Kollu Kuyruklu Mekanizma 20x15 cm (Ofis Koltukları İçin)	Adet	50		
3	Çift Kollu Mekanizma 25x15 cm (Ofis Koltukları İçin)	Adet	50		
4	Kayar Milli Asma Kilit	Adet	25		
Toplam Tutar (K.D.V Hariç)					

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı
Kaşe ve İmza

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Telefon	(0276) 221 22 13
E-posta	İmid.satinalma@usak.edu.tr
Adres	Uşak Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Bir Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. km
Ayrıntılı Bilgi	Şube Müdürü V. Nazmi ERCAN (Dahili 1614) Bilgisayar İşletmeni-Gizem ŞENCİ (Dahili 1613)

Not:
1-Teklifler Türk Lirası üzerinden ve KDV hariç verilecektir.
2-Varsa nakliye, hamaliye, kurulum, montaj, iş makinası kiralama gibi ilave ödemeler teklife dahil edilecektir. Ayrı bir kalem olarak gösterilmeyecektir.
3-Hizmet Alımı, Bakım Onarım, Baskı ve Cilt Giderleri gibi ödemelerde KDV tevkifatı uygulanacaktır.
4-Mal alımlarında sipariş onayından itibaren 15 gün içerisinde mal teslimi idarenin göstereceği yere yapılacaktır.
5-Muayene ve/veya kabul esnasında teknik şartnameye uymadığı tespit edilen mal veya hizmetler alınmayacaktır.
6-Kısmi teklifli alımlarda her kısım ayrı değerlendirilecektir.
7- Firma kaşesinde bulunan VKN veya TCKN numaraları okunaklı olacak şekilde basılmalıdır. Gerekirse boş bir alana ikinci defa kaşe vurulabilir.
8-Teklifler **03/12/2026** tarihi saat **16:00**'a kadar e-posta veya elden kaşeli ve imzalı olarak idaremize ulaştırılacaktır. Kaşe ve imzası eksik olan teklif belgeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
9-Üniversitemiz e- fatura mükellefidir. Kazanan firma/firmalardan e- fatura mükellefi olanlar faturalarını e-fatura olarak kesecektir.
10-İdaremiz alım öncesinde numune ürün talebinde bulunabilir.

T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

TEKNİK ŞARTNAMELER

1- Koltuk Amortisörü (100'lük):

- Ofis Çalışma Koltuğu ve Taburelere uyumlu olmalıdır.
- 100'lük amortisör ebatlarında olmalıdır.
- Alt gövde kısmı siyah ya da gri renk olmalıdır.



2- Çift Kollu Kuyruklu Mekanizma 20x15 cm (Ofis Koltukları İçin):

- Ofis tipi koltukların altına takmak için uygun olmalıdır.
- Uzun kenar vida delikleri arası mesafe yaklaşık 20 cm olmalıdır. (Şekil-1)
- Kısa kenar vida delikleri arası mesafe yaklaşık 15 cm olmalıdır. (Şekil-1)
- Vida delik metal kısım saç kalınlığı en az 2 mm olmalıdır. (Şekil-2 A kısmı)
- Taşıyıcı metal kısım ve kuyruk parça saç kalınlığı en az 3 mm olmalıdır. (Şekil-2 B kısmı)
- Kuyruk parçası olmalıdır.
- Standart koltuk amortisörü (piston) için giriş deliği bulunmalıdır.
- Metal malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- Siyah renk olmalıdır.
- İki adet ayar kolu olmalıdır. (yükseklik ayarı ve arakaya yatış ayarı)
- Çevirmeli olarak ayarlanabilen eğim gerginlik ayarı (torsiyon ayar kısmı) olmalıdır.

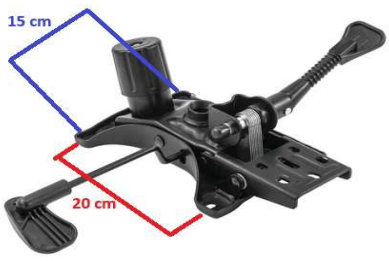

(Şekil-1)

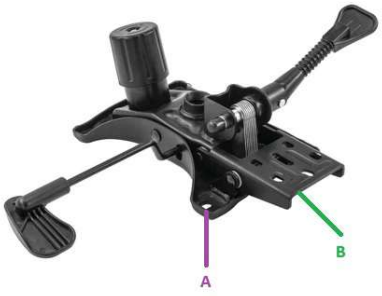

(Şekil-2)

3- Çift Kollu Mekanizma 25x15 cm (Ofis Koltukları İçin):

- Ofis tipi koltukların altına takmak için uygun olmalıdır.
- Uzun kenar vida delikleri arası mesafe yaklaşık 25 cm olmalıdır. (Şekil-1)
- Kısa kenar vida delikleri arası mesafe yaklaşık 15 cm olmalıdır. (Şekil-1)
- Vida delik metal kısım saç kalınlığı en az 2 mm olmalıdır. (Şekil-2 A kısmı)
- Taşıyıcı metal kısım saç kalınlığı en az 3 mm olmalıdır. (Şekil-2 B kısmı)
- Standart koltuk amortisörü (piston) için giriş deliği bulunmalıdır.
- Metal malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- Siyah renk olmalıdır.
- İki adet ayar kolu olmalıdır. (yükseklik ayarı ve arakaya yatış ayarı)
- Çevirmeli olarak ayarlanabilen eğim gerginlik ayarı (torsiyon ayar kısmı) olmalıdır.



(Şekil-1)



(Şekil-2)

4- Kayar Milli Asma Kilit:

- **Tip ve Ölçü:** Kilitler kayar milli (yatay sürgülü kilitleme mekanizmalı) yapıda olacak ve nominal gövde genişliği en az 90 mm (±2 mm tolerans) olmalıdır.
- **Gövde Yapısı:** Kilit gövdesi; darbelere, çekmeye, düşmeye ve dışarıdan gelebilecek fiziksel zorlamalara karşı yüksek dayanımlı döküm veya sertleştirilmiş metal/çelik alaşımdan imal edilmiş olmalıdır.
- **Kayar Mil (Kanca) Özelliği:** Kilitleme görevini gören kayar mil sertleştirilmiş çelikten üretilmiş olmalı; demir testeresi ile kesilmeye, eğelemeye ve keski ile kırmaya karşı dirençli yapıda bulunmalıdır.
- **Kilit Mekanizması:** Kurcalanmaya ve maymuncukla açılmaya karşı dirençli, güvenlikli pim veya bilyalı kilitleme sistemine sahip olmalıdır. Kilit mekanizması takılma yapmadan akıcı biçimde çalışmalıdır.
- **Yüzey ve Korozyon Direnci:** İç ve dış ortam koşullarına, neme ve paslanmaya karşı dayanıklı kaplamaya (krom, nikel, saten veya elektrostatik koruyucu kaplama) sahip olmalıdır.
- **Anahtar Özelliği ve Adedi:** Her bir asma kilit ile birlikte en az 3 (üç) adet orijinal yedek anahtar teslim edilecektir. Anahtarlar kilit yuvasına rahat girmeli ve boşluk yapmadan kilitleme/açma işlemini gerçekleştirmelidir.

Parametre	**İstenen Teknik Değer / Özellik**
Kilit Tipi	Kayar Milli (Yatay Sürgülü) Asma Kilit
Gövde Genişliği	90 mm
Gövde Malzemesi	Darbe dayanımlı döküm veya sertleştirilmiş çelik/metal alaşım
Mil Malzemesi	Sertleştirilmiş, kesilmeye dirençli çelik
Yüzey Kaplaması	Paslanmaya ve dış ortama dayanıklı kaplama (Krom/Nikel/Saten vb.)
Anahtar Sayısı	Her kilit için en az 3 adet

